



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CENTER FOR DISEASE CONTROL
IN KON TUM PROVINCE

405 Bà Triệu- TP. Kon Tum- tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3 500470
E-mail: xn.cdc.kontum@gmail.com

tt Lưu giữ
photo: - Ktra
- Htr nghiệm

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KON TUM
Số: 287
ĐẾN Ngày: 12/11/2021
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
ANALYSIS REPORT

Số hồ sơ: 094.21

Tên khách hàng/Name of the customer: Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum
Địa chỉ/Address of customer: 182 Trần Phú- P. Trường Chinh- Tp. Kon Tum- tỉnh Kon Tum
Ngày nhận mẫu/Date of receipt: 02/11/2021
Ngày thử nghiệm/Date of analysis: 02/11/2021
Tình trạng mẫu/Sample status: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, khách hàng tự mang đến

TT/ No.	Tên hàng hóa/ Name of goods	Số lượng/ Amount	Ngày sản xuất/ Production date	Số nhận diện/ Identification number
01	Nước máy (Bể chứa sau xử lý)	1.000 ml	/	HV2/21.217
02	Nước máy (86 Lê Đình Chinh)	1.000 ml	/	HV2/21.218
03	Nước máy (56 Nguyễn Viết Xuân)	1.000 ml	/	HV2/21.219

Kết quả/Results: Xem trang sau/See next page


Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Nơi nhận:
- Nơi gửi mẫu;
- Lưu: XN.

TRƯỞNG KHOA

Đặng Văn Sơn

GIÁM ĐỐC

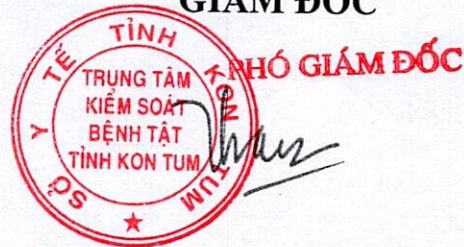


Nguyễn Thị Vân

Lưu ý:
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Cam kết kết quả này đảm bảo tính khách quan, công bằng, bảo mật cho khách hàng và mẫu xét nghiệm.

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.217



TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị/ Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
02	E.coli	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH
03	pH		TCVN 6492:2011	6,0- 8,5	6,73
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,2- 1,0	0,35
06	Màu sắc (*)	TCU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
07	Mùi vị (*)		TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.218

TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị/ Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
02	E.coli	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH
03	pH	/	TCVN 6492:2011	6,0- 8,5	7,01
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,2- 1,0	0,35
06	Màu sắc (*)	TCU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
07	Mùi vị (*)	/	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- Coliforms, E.coli KPH tương ứng với giá trị < 1,0 CFU/100 ml
- (*) Chưa công nhận Iso 17025: 2017

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.219



TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị/ Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
02	E.coli	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH
03	pH	/	TCVN 6492:2011	6,0- 8,5	6,86
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,2- 1,0	0,35
06	Màu sắc (*)	CTU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
07	Mùi vị (*)	/	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- Coliforms, E.coli KPH tương ứng với giá trị < 1,0 CFU/100 ml
- (*) Chưa công nhận Iso 17025: 2017

